

1°) CONNECTEZ le ZAPPER à l'ordi avec le câble USB :

* sur ordi : « double clic gauche » sur le logiciel Ravo Rife

* sur Zapper : - Relier sur le côté, le câble USB gris au PC
- Bouton noir « I » au-dessus du ZAPPER.

En attente de l'appareil...

s'affiche sur la page de l'ordinateur

- enter (bouton bleu)




Sur l'écran du Zapper :


PC <-> Zapper OK

Sur l'ordinateur, on a une page blanche avec :

mémoire disponible : 0/744

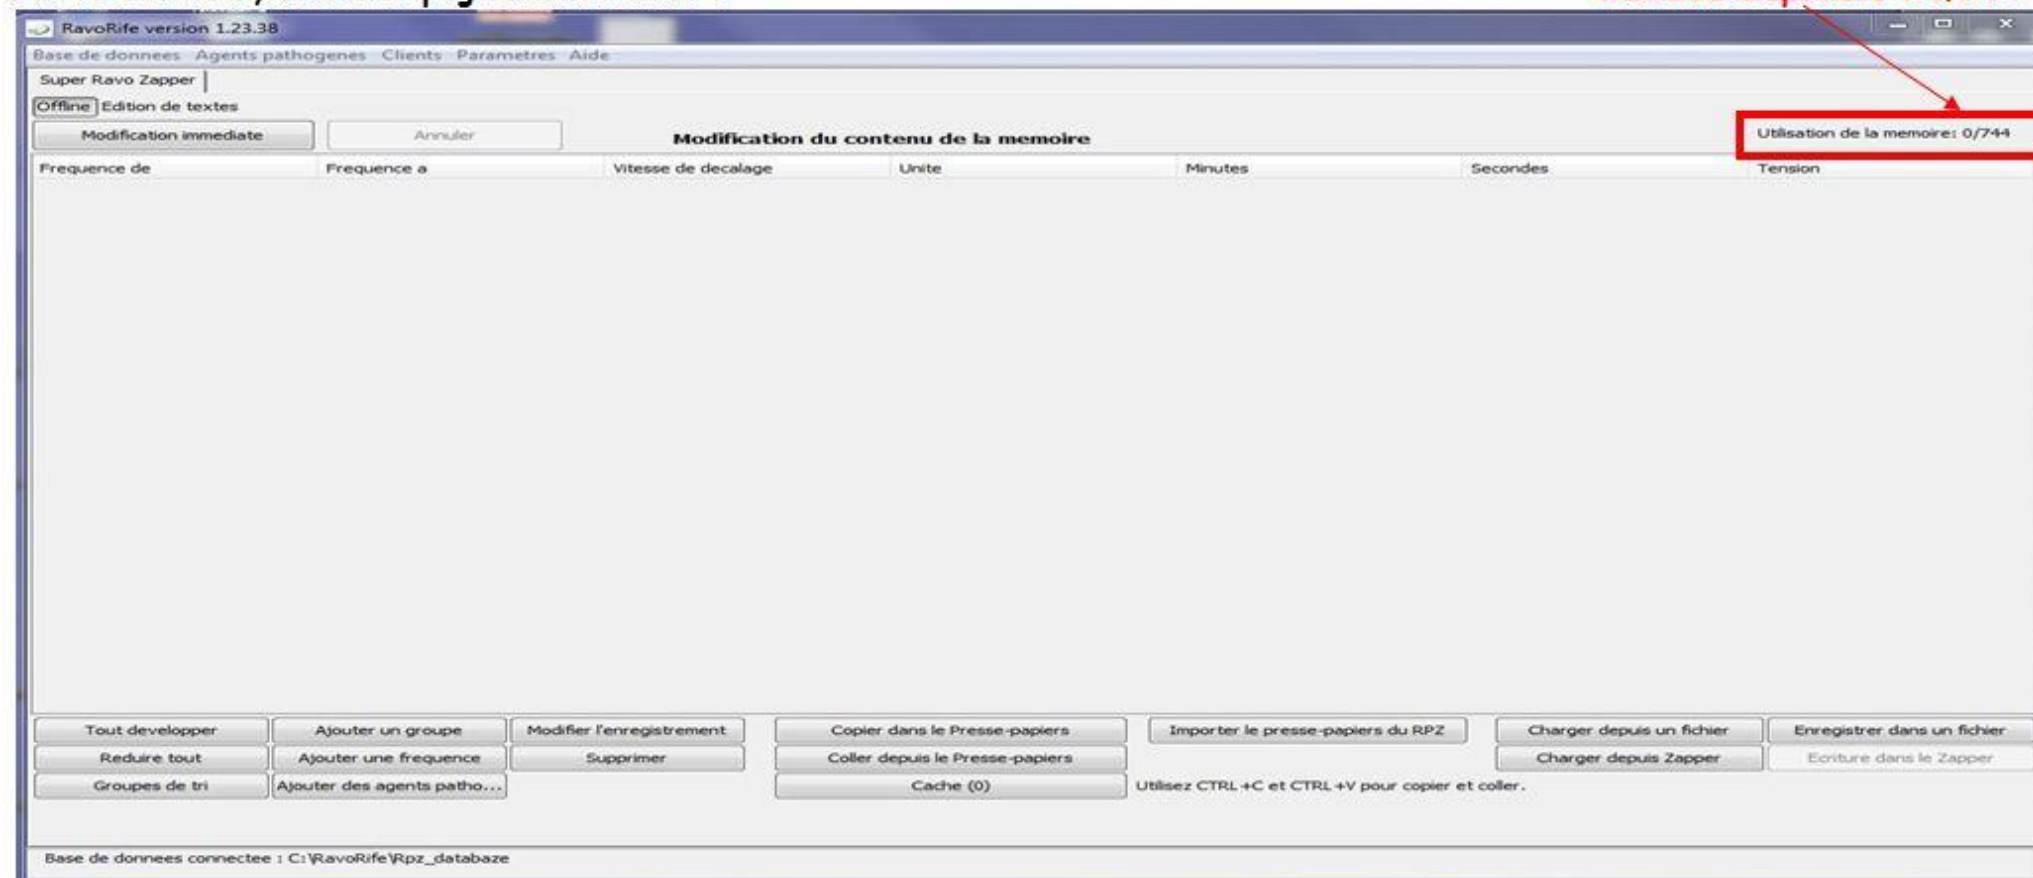

2°) CHARGEZ : « depuis un fichier »

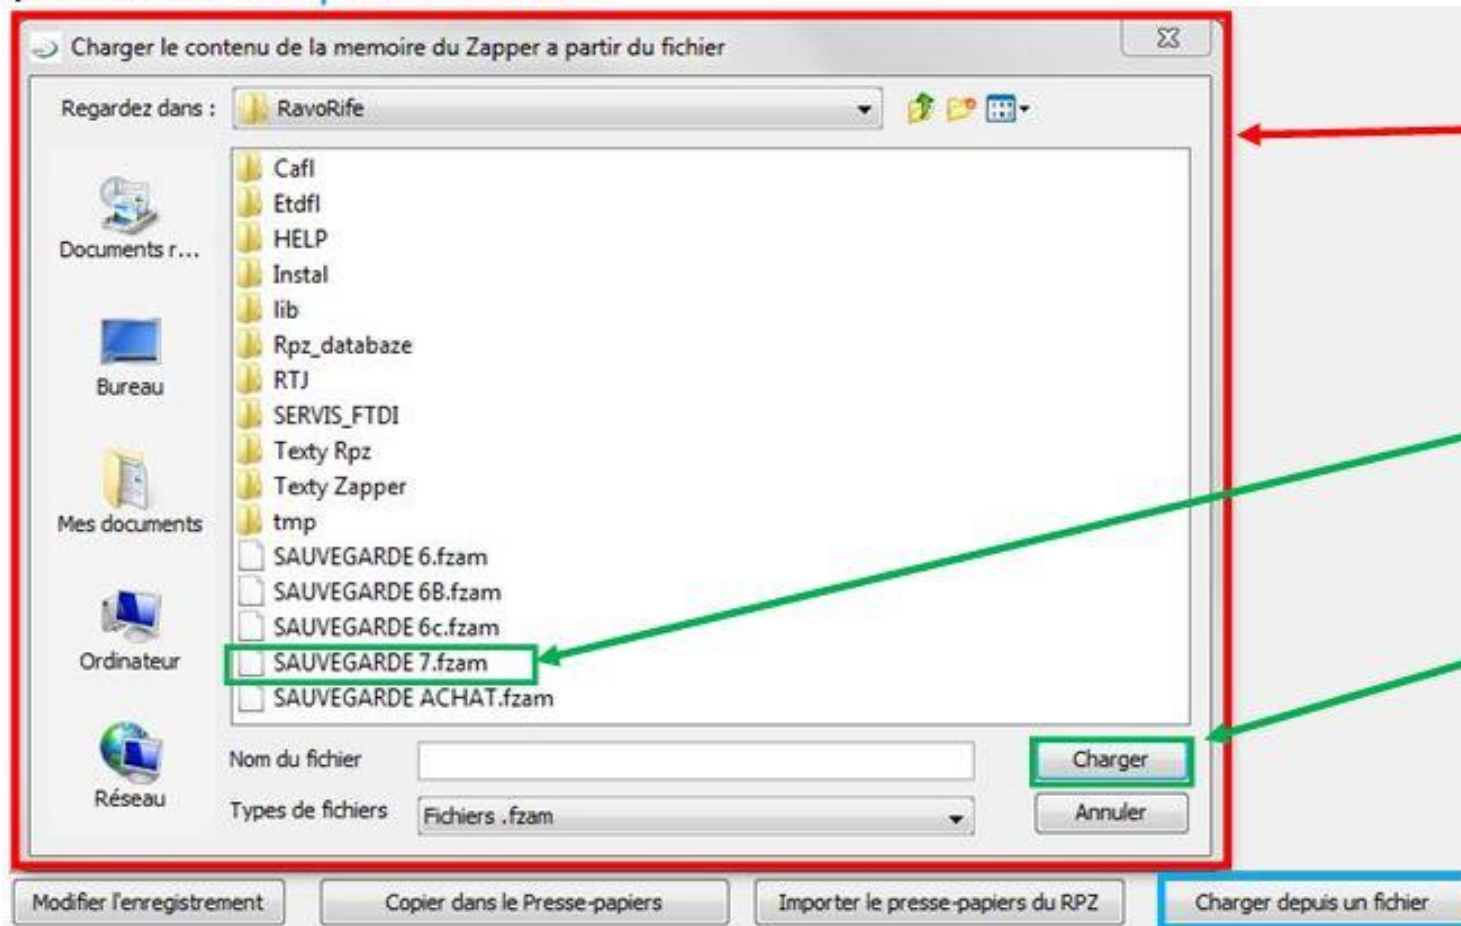

Une fenêtre s'ouvre

Sélectionner une sauvegarde

Puis clic sur « charger »

Le nom du fichier s'inscrit

Nom du fichier SAUVEGARDE 7.fzam

Types de fichiers Fichiers .fzam

Une feuille s'ouvre avec ce message :



Feuille avec le nom du titre (ligne jaune) et les fréquences (lignes blanches)

mémoire disponible : 703/744

RavoRife version 1.23.38

Base de données : Agents pathogènes Clients Paramètres Aide

Super Ravo Zapper

Offline Edition de textes

Modification immédiate Annuler

Modification du contenu de la mémoire (C:\RavoRi...

Utilisation de la mémoire: 703/744

Fréquence de	Fréquence a	vitesse de decalage	Unité	Minutes	Secondes	Tension
Nom du groupe : 01 FRQ UNIVERSEL Somme de temps : 01:01:40						
19,000	21,000	0,004	Hz	8	20	30
727,000	729,000	0,004	Hz	8	20	30
783,000	784,000	0,002	Hz	8	20	30
799,000	801,000	0,004	Hz	8	20	30
879,000	881,000	0,004	Hz	8	20	30
4,999	5,001	0,001	kHz	10	0	30
9,999	10,001	0,001	kHz	10	0	30
Nom du groupe : 02 DETOX F RNI Somme de temps : 00:30:00						
	50,000	Fréquence constante	Hz	3	0	30
	490,000	Fréquence constante	Hz	3	0	30
	1,520	Fréquence constante	kHz	3	0	30
	9,850	Fréquence constante	kHz	3	0	30
	85,250	Fréquence constante	kHz	3	0	30
	405,500	Fréquence constante	kHz	3	0	30
	532,500	Fréquence constante	kHz	3	0	30
	637,500	Fréquence constante	kHz	3	0	30
	721,620	Fréquence constante	kHz	3	0	30
	852,090	Fréquence constante	kHz	3	0	30
Nom du groupe : 02 DETOXIFICATION Somme de temps : 01:22:55						
19,000	90,000	0,060	Hz	19	44	30
163,000	890,000	0,255	Hz	47	31	30
1,549	10,001	0,009	kHz	15	40	30
Nom du groupe : 03 CIRCULAT SANG Somme de temps : 00:50:00						
336,000	338,000	0,002	kHz	16	40	30
39,000	41,000	0,002	Hz	16	40	30
9,300	9,500	0,001	Hz	16	40	30
Nom du groupe : 03 PRESSION SANG Somme de temps : 00:52:20						
14,000	16,000	0,002	Hz	16	40	30
39,000	42,000	0,003	Hz	16	40	30
2,111	2,490	0,001	kHz	19	0	30

Tout développer Ajouter un groupe Modifier l'enregistrement Copier dans le Presse-papiers Importer le presse-papiers du RPZ Charger depuis un fichier Enregistrer dans un fichier

Réduire tout Ajouter une fréquence Supprimer Coller depuis le Presse-papiers Charger depuis Zapper Ecrire dans le Zapper

Groupes de tri Ajouter des agents patho... Cache (0) Utilisez CTRL +C et CTRL +V pour copier et coller.

Puis clic « réduire tout »

On obtient cette feuille qu'avec des « lignes de titre jaunes »

RavoRite version 1.23.38

Base de données : Agents pathogenes : Clients : Parametres : Aide

Super Ravo Zapper

Offline Edition de textes

Modification immediate Annuler

Modification du contenu de la memoire (C:\RavoRi...)

Utilisation de la memoire: 703/744

Frequence de	Frequence a	Vitesse de decalage	Unite	Minutes	Secondes	Tension
+			Nom du groupe : 01 FRQ UNIVERSEL	Somme de temps : 01:01:40		
+			Nom du groupe : 02 DETOX F RN I	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 02 DETOXIFICATION	Somme de temps : 01:22:55		
+			Nom du groupe : 03 CIRCULAT SANG	Somme de temps : 00:50:00		
+			Nom du groupe : 03 PRESSION SANG	Somme de temps : 00:52:20		
+			Nom du groupe : 03 SYSTEM LYMPH	Somme de temps : 00:57:54		
+			Nom du groupe : 04 ACIDOSE	Somme de temps : 01:00:11		
+			Nom du groupe : 05 DOULEUR COU	Somme de temps : 01:00:03		
+			Nom du groupe : 05 DOUL GENOUX	Somme de temps : 01:00:10		
+			Nom du groupe : 05 DOUL MAUX DOS	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 05 MAL DE DENTS	Somme de temps : 00:57:21		
+			Nom du groupe : 05 MAL DE DOS	Somme de temps : 01:00:51		
+			Nom du groupe : 06 CELLULITE	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 06 LYMPHOEDEME	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 06 OBESITE	Somme de temps : 00:55:49		
+			Nom du groupe : 07 COVID 19	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 07 GRIPPE	Somme de temps : 01:17:18		
+			Nom du groupe : 07 PHARYNGITES	Somme de temps : 00:56:58		
+			Nom du groupe : 07 RHUME	Somme de temps : 00:56:01		
+			Nom du groupe : 07 TOUX	Somme de temps : 01:25:21		
+			Nom du groupe : 08 ARTHRITE	Somme de temps : 00:59:32		
+			Nom du groupe : 08 ARTHROSE	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 08 COLON IRTAEL	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 08 CRAMPE MEMBR	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 08 GASTRITE	Somme de temps : 01:29:01		
+			Nom du groupe : 08 GINGIVITES	Somme de temps : 00:57:05		
+			Nom du groupe : 08 MIGRAINE	Somme de temps : 00:57:20		
+			Nom du groupe : 08 SCIATIQUE	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 08 SIBO BACT INT	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 09 ECZEMA	Somme de temps : 00:30:00		
+			Nom du groupe : 09 FLATULENCE	Somme de temps : 00:58:10		

Tout developper Ajouter un groupe Modifier l'enregistrement Copier dans le Presse-papiers Importer le presse-papiers du RPZ Charger depuis un fichier Enregistrer dans un fichier

Reduire tout Ajouter une frequence Supprimer Coller depuis le Presse-papiers Charger depuis Zapper Ecriture dans le Zapper

Groupes de tri Ajouter des agents patho... Cache (0) Utilisez CTRL+C et CTRL+V pour copier et coller.

Les enregistrements du fichier ont ete lus

3°) Ajouts de fréquences :

Liste des pathogenes Somme des agents pathogenes : 5047, frequences : 94110

CAFL DEFAULT **ETDFL** Tous les agents pathogenes

Nom de l'agent pathogene
Gerstmann-Straussler-Scheinker
Strabisme
Strabisme, convergent
Strabisme, divergent
Strabisme, interne
Strabisme, non concomitant

Trouver Ajouter un agent pathogene **Ajouter au cache**

Nom du filtre Modifier Cache (0)

Frequence du filtre ☒ Hz ☐ kHz Supprimer un agent pathogene Importer la memoire

Selectionner tout

OK Annuler

Liste des frequences

Frequence de	Frequence a	Vitesse de decalage	Unite	Heures	Minutes	Secondes
	50,000	Frequence constante	Hz	0	3	0
	550,000	Frequence constante	Hz	0	3	0
	780,000	Frequence constante	Hz	0	3	0
	7,250	Frequence constante	kHz	0	3	0
	50,000	Frequence constante	kHz	0	3	0
	85,160	Frequence constante	kHz	0	3	0
	210,500	Frequence constante	kHz	0	3	0
	326,560	Frequence constante	kHz	0	3	0
	662,740	Frequence constante	kHz	0	3	0
	789,000	Frequence constante	kHz	0	3	0
	50,000	Frequence constante	Hz	0	3	0
	550,000	Frequence constante	Hz	0	3	0
	780,000	Frequence constante	Hz	0	3	0
	7,250	Frequence constante	kHz	0	3	0
	50,000	Frequence constante	kHz	0	3	0
	85,160	Frequence constante	kHz	0	3	0
	210,500	Frequence constante	kHz	0	3	0
	326,560	Frequence constante	kHz	0	3	0
	662,740	Frequence constante	kHz	0	3	0
	789,000	Frequence constante	kHz	0	3	0

Ajouter fre. Modifier le fre. Supprimer une frequence **OK**

Base de donnees Agents pathogenes Clients Parametres Aide

Liste des agents pathogenes

ETDFL

Nom du filtre :
dès fois 3 lettres suffisent

Nom du filtre

Sélectionner le bon :

Nom de l'agent pathogene
Gerstmann-Straussler-Scheinker
Strabisme
Strabisme, convergent
Strabisme, divergent
Strabisme, interne
Strabisme, non concomitant

Puis :

Ajouter au cache

Ensuite :

OK

Annuler

Modification du contenu de l...

ice a Vitesse de decalage Unite

Nom du groupe : 01 FF

Nom du groupe : STRABISME DIVER

50,000	Frequence constante
550,000	Frequence constante
780,000	Frequence constante
7,250	Frequence constante
50,000	Frequence constante
85,160	Frequence constante
210,500	Frequence constante
326,560	Frequence constante
662,740	Frequence constante
789,000	Frequence constante
50,000	Frequence constante
550,000	Frequence constante
780,000	Frequence constante
7,250	Frequence constante
50,000	Frequence constante
85,160	Frequence constante
210,500	Frequence constante
326,560	Frequence constante
662,740	Frequence constante
789,000	Frequence constante

Nom du groupe : 02 D

Nom du groupe : 02 DE

Nom du groupe : 03 CI

Nom du groupe : 03 PR

Nom du groupe : 03 S

Nom du groupe : 04

Nom du groupe : 05 D

Nom du groupe : 05 D

Nom du groupe : 05 DC

Nom du groupe : 05 M

Nom du groupe : 05 M

Nom du groupe : 06

Nom du groupe : 06 LY

Nom du groupe : 06

Nom du groupe : 07

Nom du groupe : 07

Nom du groupe : 07 P

Nom du groupe : 07

Nom du groupe : 07

Nom du groupe : 08 ARTHRITE Somme de temps : 00:59:32

Nom du groupe : 08 ARTHROSE Somme de temps : 00:30:00

Nom du groupe : 08 COLON IRTABL Somme de temps : 00:30:00

Nom du groupe : 08 CRAMPE MEMER Somme de temps : 00:30:00

un groupe Modifier l'enregistrement Copier dans le Presse-papiers Importer le presse-papiers du RPZ Charger depuis un fichier Enregistrer dans un fichier

ie frequence Supprimer Coller depuis le Presse-papiers Charger depuis Zapper Ecriture dans le Zapper

gents pathog...

Cache (1)

Utilisez CTRL +C et CTRL +V pour copier et coller.

Cache


Nombre de lots: 1 / Nombre de frequences: 20

Source	Depuis le client	Description du lot	Date
Agent pa...	STRABISME DIVER	Strabisme divergent	8.13.2024

Selectionner tout annuler la selection


Supprimer les lots Insérer des lots Imprimer les lots Sauvegarder... Charger les lots

Sur la feuille clique sur :



* cette fenêtre « cache » s'ouvre

On sélectionne :

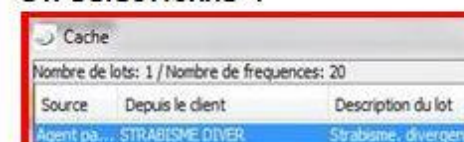

Puis :



On obtient des lignes :

Le titre en violet
Les fréquences en roses

Intercalées entre les jaunes


On regarde les lignes de fréquences : ici on a deux séries de 10 fréquences identiques « de 50,000 à 789.000 »

Nom du groupe : STRABISME. DIVER Somme de temps : 01:00:00 (Strabisme. divergent)						
	50,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
	550,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
	780,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
	7,250	Frequence constante	kHz	3	0	30
	50,000	Frequence constante	kHz	3	0	30
	85,160	Frequence constante	kHz	3	0	30
	210,500	Frequence constante	kHz	3	0	30
	326,560	Frequence constante	kHz	3	0	30
	662,740	Frequence constante	kHz	3	0	30
	789,000	Frequence constante	kHz	3	0	30
	50,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
	550,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
	780,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
	7,250	Frequence constante	kHz	3	0	30
	50,000	Frequence constante	kHz	3	0	30
	85,160	Frequence constante	kHz	3	0	30
	210,500	Frequence constante	kHz	3	0	30
	326,560	Frequence constante	kHz	3	0	30
	662,740	Frequence constante	kHz	3	0	30
	789,000	Frequence constante	kHz	3	0	30


Nom du groupe : STRABISME. DIVER Somme de temps : 01:00:00 (Strabisme, divergent)					
50,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
550,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
780,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
7,250	Frequence constante	kHz	3	0	30
50,000	Frequence constante	kHz	3	0	30
85,160	Frequence constante	kHz	3	0	30
210,500	Frequence constante	kHz	3	0	30
326,560	Frequence constante	kHz	3	0	30
662,740	Frequence constante	kHz	3	0	30
789,000	Frequence constante	kHz	3	0	30
50,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
550,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
780,000	Frequence constante	Hz	3	0	30
7,250	Frequence constante	kHz	3	0	30
50,000	Frequence constante	kHz	3	0	30
85,160	Frequence constante	kHz	3	0	30
210,500	Frequence constante	kHz	3	0	30
326,560	Frequence constante	kHz	3	0	30
662,740	Frequence constante	kHz	3	0	30
789,000	Frequence constante	kHz	3	0	30

Aves « shift » on sélectionne une série qui devient violette

En bas de la feuille, on clique sur :

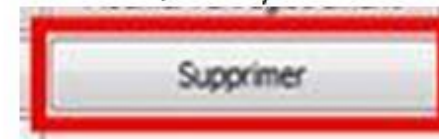

On confirme : « oui »

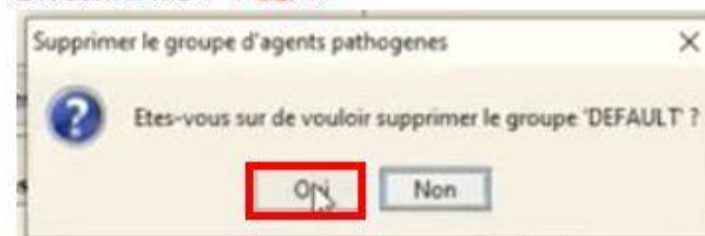

Nom du groupe : STRABISME, DIVER Somme de temps : 00:30:00 (Strabisme, divergent)

Frq. de	Frq. Vers	Vitesse de décalage	Durée de la cure	Tension
50,000	550,000	0,000 Hz/s	3 minutes 0 secondes	30 %

Longueur minimale : 00:00:01

☐ Tension seulement ☒ Vérification des règles

Annuler OK

**Ici pour le titre : il n'y a pas de problème
Il est jaune**

Nom du groupe : STRABISME, DIVER Somme de temps : 00:30:00 (Strabisme, divergent)

Pour chaque ligne rose sélectionnée,

50,000 Fréquence constante

Elle devient violette

50,000 Fréquence constante

« double clic gauche »

**Une fenêtre s'ouvre :
clic « ok »**

OK

La ligne devient blanche

50,000 Fréquence constante

*** Recommencer pour chaque ligne rose.**

*** Titre à problème, « il est violet » enlever : s'il y a un « accent », un « espace », ou des « parenthèses » « 16 MAJUSCULES ». Si c'est bien corrigé, la ligne devient jaune. On peut mettre un chiffre devant. Commencer par 01...**

Terminer sur la ligne du bas :

Tout développer	Ajouter un groupe	Modifier l'enregistrement	Copier dans le Presse-papiers	Importer le presse-papiers du RPZ	Charger depuis un fichier	Enregistrer dans un fichier
Reduire tout	Ajouter une fréquence	Supprimer	Coller depuis le Presse-papiers		Charger depuis Zapper	Ecriture dans le Zapper
Groupes de tri	Ajouter des agents patho...		Cache (0)	Utilisez CTRL +C et CTRL +V pour copier et coller.		

1°)

Reduire tout

2°)

Enregistrer dans un fichier

y mettre un titre

3°)

Ecriture dans le Zapper